


Sondaj

pentru studiul alimentării cu apă a orașului Giurgiu
prin puțuri filtrante.

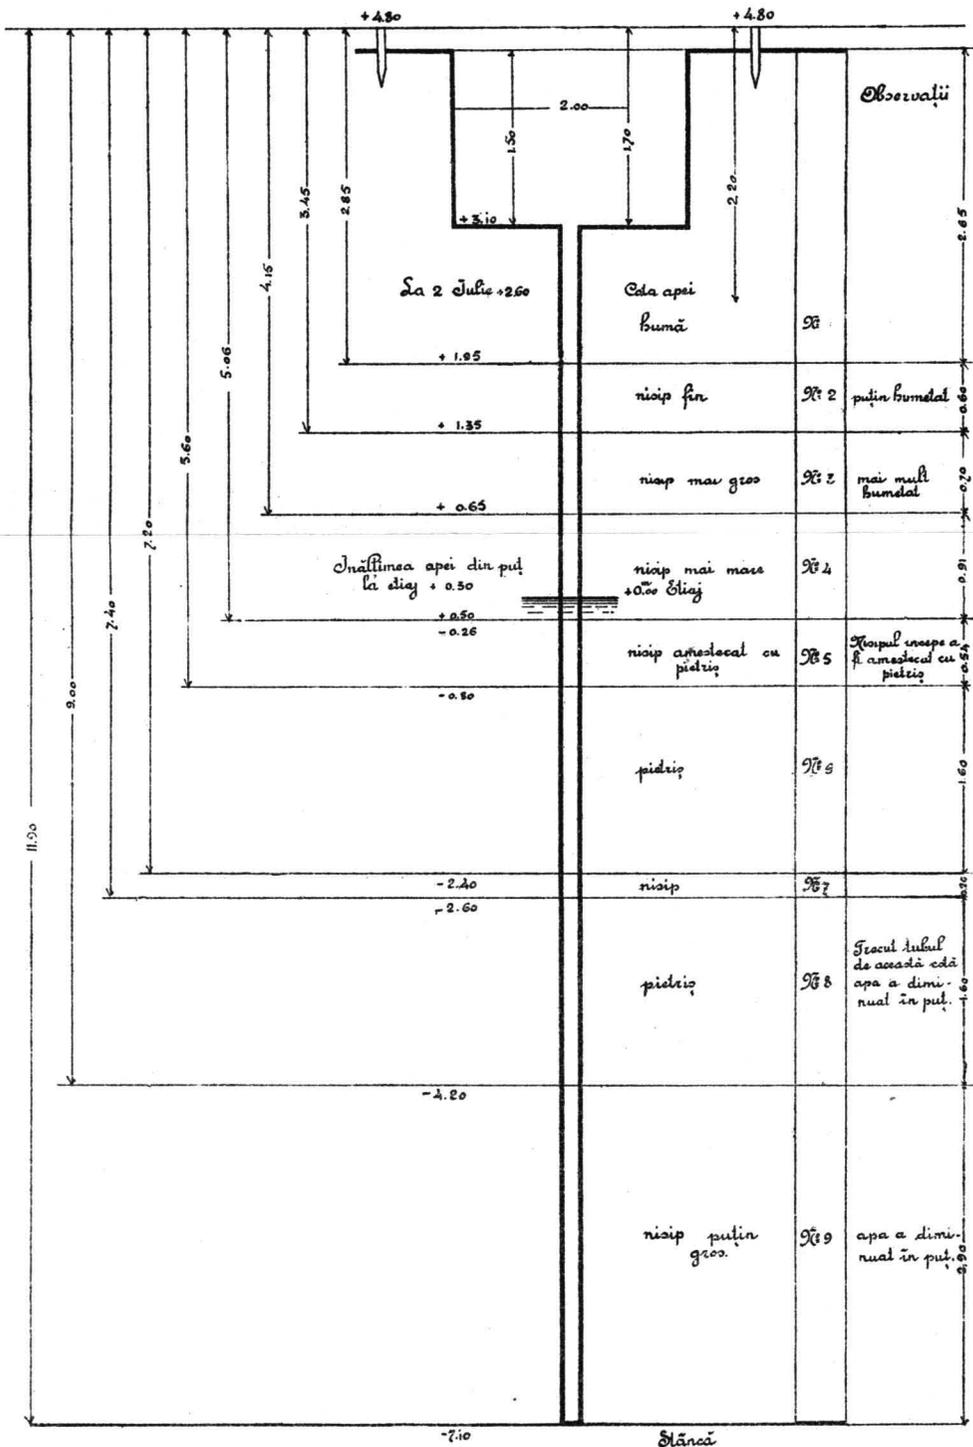

Observațiuni

Nivelul apei din puț scade cu nivelul apei din Dunăre.

	Cota din puț	Cota din Dunăre
2.0.1910	2.60	2.10
3 "	2.30	2.22
4 "	2.30	2.20
5 "	2.20	2.20
6 "	2.15	2.20
7 "	2.10	2.22

Temperatura apei minimă
+9°C.

Scara 1:500 = 1 metru